



ÉLECTRICITÉ

SYNTHÈSE DE CONTRÔLE 2020

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ DANS LA NIÈVRE





● Mot de Guy Hourcable

Président du SIEEEN


Après avoir privilégié le statut quo face aux blocages d'Enedis sur la négociation du nouveau contrat de concession Nièvre, pour les trente prochaines années, le SIEEEN a repris les discussions, en 2020. La congruence du cahier des charges aux spécificités du département est une exigence ferme du Syndicat. Il s'agit de garantir aux Nivernais un réseau public de distribution de l'électricité de qualité. Sans engagement d'Enedis à s'investir aux côtés du SIEEEN, sans ambition commune, la fiabilité des réseaux risque fort d'être fragilisée.

Sur cette période, le SIEEEN demeurait encore confronté à un déficit d'échanges avec Enedis, mais cela s'améliore aujourd'hui. Les arguments apodictiques du concessionnaire étaient encore contredits par les réalités du terrain. Le nouveau contrat de concession négocié au niveau national par la FNCCR/France Urbaines et Enedis/EDF intègre dans les annexes A et 1 un « espace de respiration local » qui doit être discuté et négocié, en fonction de la situation locale et des spécificités exercées, entre chaque autorité concédante et ses concessionnaires ENEDIS et EDF. En octobre 2019, une réunion de cadrage avec le directeur régional d'Enedis avait eu lieu pour évoquer la répartition de la maîtrise d'ouvrage. Cette dernière avait été entièrement remise en question par le concessionnaire dans ses documents mis à jour. Le président du SIEEEN avait réagi auprès d'Enedis et bloqué toute nouvelle réunion technique. En outre, Enedis avait transmis au Syndicat un document rassemblant les deux conventions PDE et Réseaux vétustes sur une base annuelle et non biannuelle comme antérieurement, avec un montant annuel de financement revu drastiquement à la baisse : 250 000 € au lieu de 550 000 € ! La commission de renouvellement du cahier des charges du 22 juin 2020 a autorisé le président du SIEEEN à faire une contreproposition pour maintenir les montants attribués et refixer une périodicité de deux ans pour cette convention. Par ailleurs, le SIEEEN déplore la position du concessionnaire sur les très nombreuses micro coupures qui finissent par endommager des installations sur des communes nivernaises. Enedis estime, en effet, que la qualité de la distribution n'est pas impactée tout en refusant de communiquer les données sur lesdites micro coupures au Syndicat.


LE PATRIMOINE



› Répartition par type de réseau, en 2020


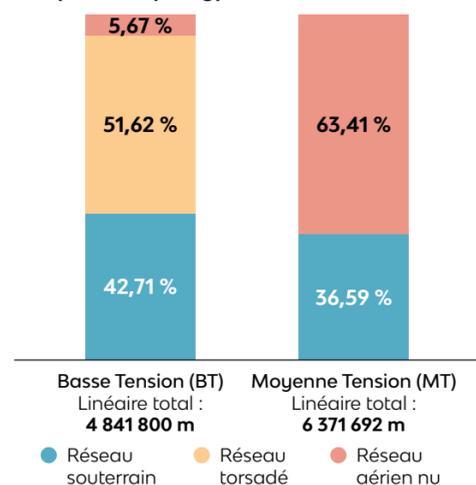


› Ouvrages par tranches d'âge, en 2020

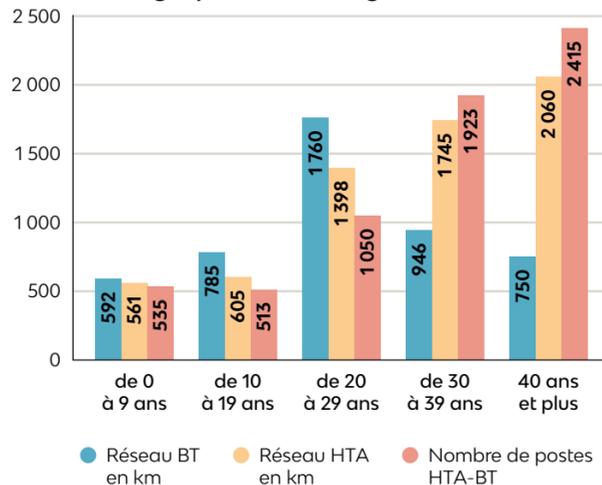


LES USAGERS

› Répartition par motif des réclamations écrites, en 2020

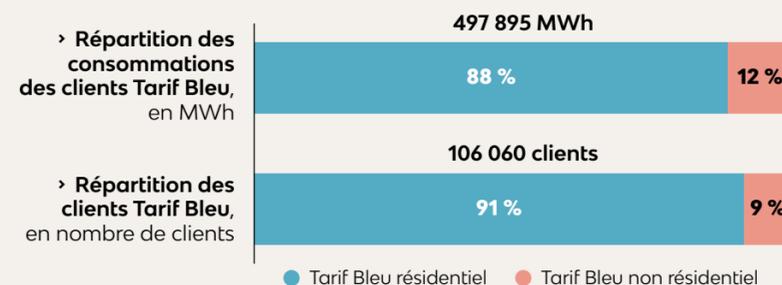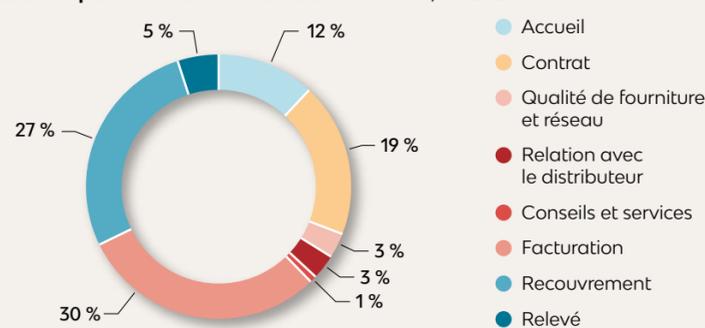


LES TRAVAUX


› Investissements délibérés et opérations PDV* sur le réseau HTA par Enedis, en 2020 (en k€)

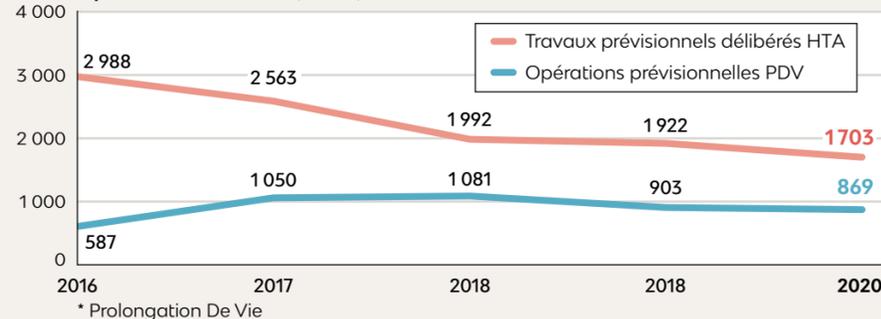


› Évolution des investissements délibérés sur le réseau BT en zone urbaine par Enedis, en 2020 (en k€)

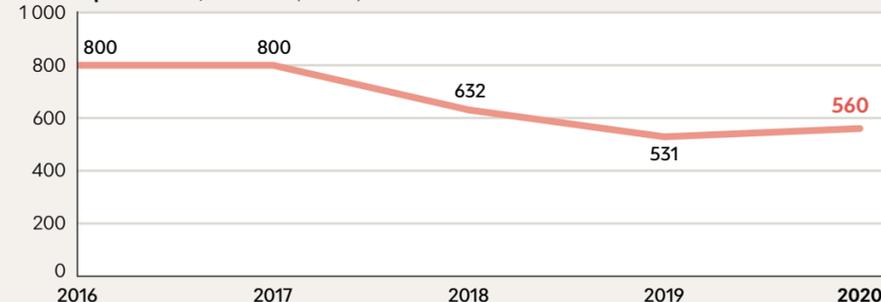


› Montant des travaux réalisés ou engagés par le SIEEEN sur le réseau BT (en k€)

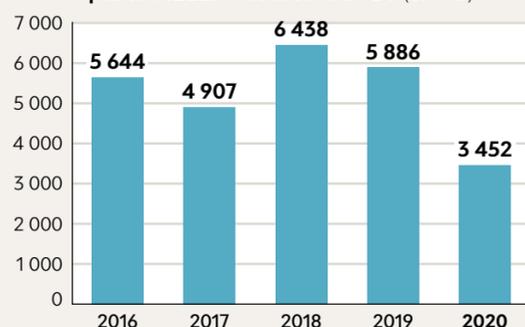

› Répartition des longueurs de pose et de dépose des travaux de renforcement réalisés par le SIEEEN, en 2020 (en m)

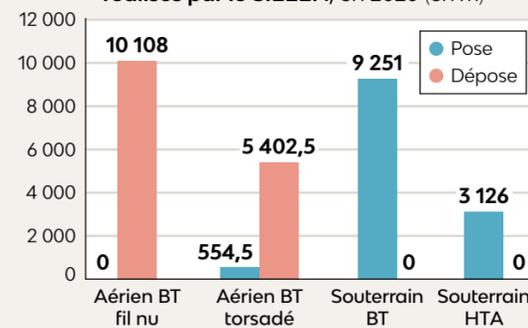


› Répartition des longueurs de canalisations mises en service par Enedis, en 2020

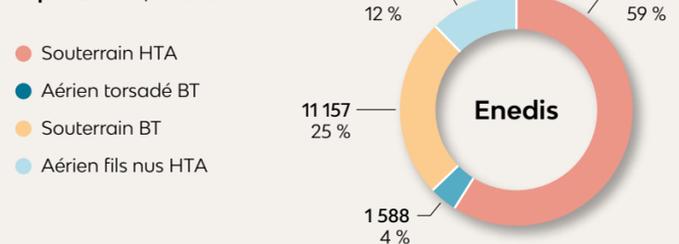


LA QUALITÉ de FOURNITURE

Nombre de clients BT dans la Nièvre	2018	2019	2020
Affectés par plus de 30 coupures très brèves (inférieures à 1 s), toutes causes confondues	-	-	8 364
Affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min), toutes causes confondues	648	1 634	0
Coupés pendant plus de 3 heures, en durée cumulée sur l'année, toutes causes confondues	21 570	16 565	14 722
Coupés pendant plus de 5 heures consécutives, toutes causes confondues	11 101	8 236	6 811
Dont la tension d'alimentation est inférieure au seuil minimal de tension admissible (en dessous de 207 Volts en tension nominale)	533	419	340

› Comparaison temps de coupures au niveau national et temps de coupures dans la Nièvre, en 2020 (en min.)

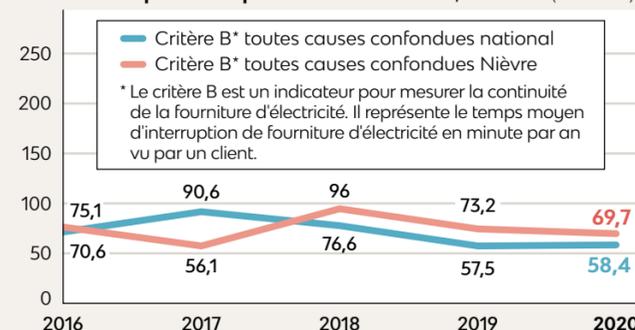


› Durée moyenne de coupure par commune, en 2020 (en minutes)

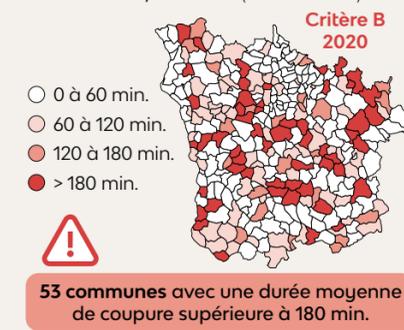

LES FINANCES


Valeur des ouvrages concédés, en 2020 (en k€)	Valeur d'acquisition	Valeur après amortissement
Postes HTA/BT	48 364	15 071
Transformateurs HTA/BT	15 940	6 623
Canalisations souterraines	242 239	150 216
Lignes aériennes	99 675	30 157
Comptage	18 819	11 274
Ouvrages collectifs de branchement	7 472	4 398
Ouvrages de branchement non localisés	70 375	42 518
Autres biens localisés ou non	8 361	4 714
TOTAL	511 245	264 971

› Évolution de la valeur brute des ouvrages, en €

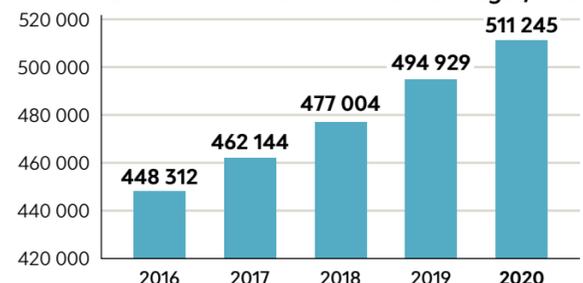

Valeur brute des ouvrages, en 2020	
Redevance R1 de fonctionnement	604 952 €
Redevance R2 d'investissement	659 953 €
Part couverte par le tarif	135 610 €
Article 8 (participation Enedis à l'intégration des ouvrages dans l'environnement)	250 000 €
Valeur nette des ouvrages	264 971 k€
Total droits du concédant	212 954 k€

Le réseau public de distribution d'électricité : chiffres clés

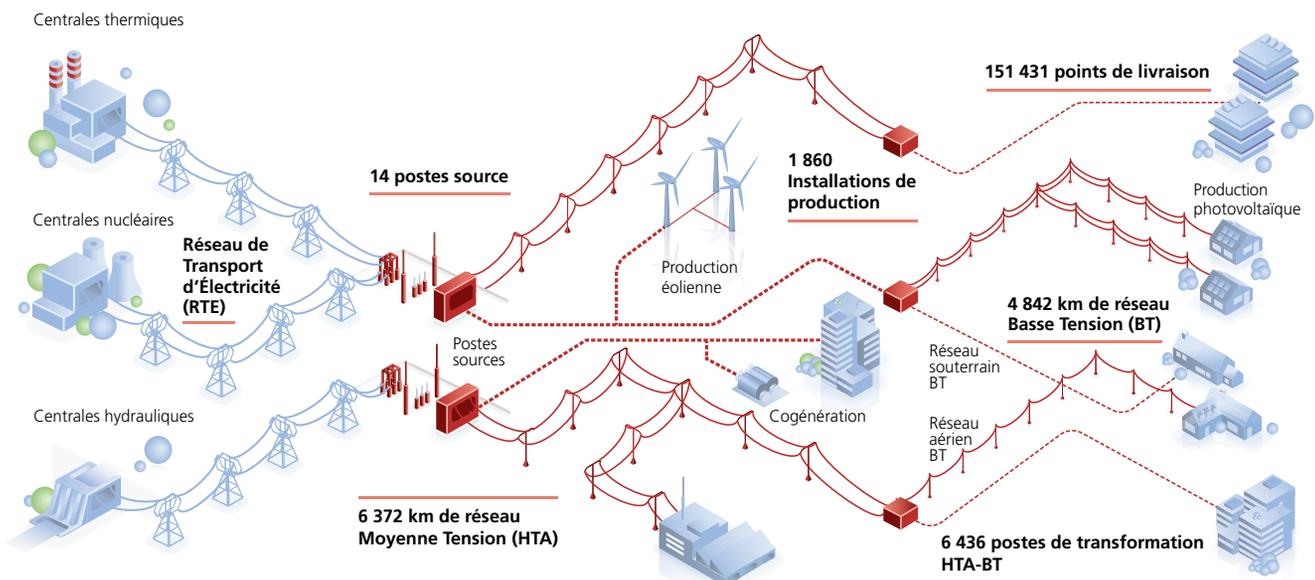

Source : Compte rendu d'activité de concession, 2020 - Enedis EDF



Syndicat Intercommunal d'Énergies, d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre

7, place de la République - CS 10042 - 58027 Nevers cedex
Tél. **03 86 59 76 90** - www.sieeen.fr

Vos interlocuteurs :

- **Manon Signoret**, Responsable du contrôle des concessions, SIEEEN
- **Guy Grafeuille**, Vice-Président délégué au contrôle des concessions



Pour nous contacter
contrôle.concession@sieeen.fr
La synthèse est téléchargeable
sur www.sieeen.fr

Directeur de la publication : **Guy Hourcabie**
Coordination : **Manon Signoret - Bénédicte Martin**
Mise en page : **Renaud Scapin**
Crédits photos : **Sieeen, Shutterstock**
Date de sortie : **mars 2022**